



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛОЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

Заключение о состоянии измерений в лаборатории №928
от 08.05.2019г. до 07.05.2022г., выдано ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № (для информации)
на щебень для строительных работ

Фракция 40-70мм

Горная порода: известняк

Предприятие-изготовитель: АО «Теплозерскцемент»

Адрес изготовителя: ЕАО, Облученский район, п. Теплозерск, ул. Вокзальная 16

Наименование и адрес потребителя _____

Паспорт выдан « » январь 2021г.

Партия № в вагонах №№

Результаты лабораторных испытаний:

Марка щебня по прочности 600

Насыпная плотность, т/м³ 1,370

Морозостойкость F 100

Содержание зерен слабых пород, % 4,3

Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, 12,8

Содержание глины в комах, % не более 0,25

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % 1,6


Зерновой состав:

Остатки, % по массе	Диаметр отверстий контрольных сит, мм				
	87,5	70	60	40	> 40
Частные	0,0	6,1	48,0	42,2	3,7
Полные	0,0	6,1	54,1	96,3	100
По ГОСТ	до 0,5	до 10	от 30 до 60	от 90 до 100	-

Удельная эффективная активность естественных
радионуклидов Бк/кг: 20

Щебень для строительных работ соответствует ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Начальник лаборатории
Лаборант

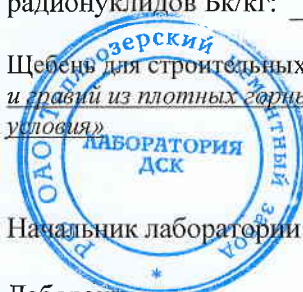

[Handwritten signature]